




正面

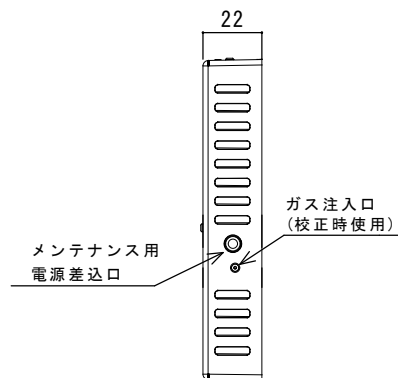


側面

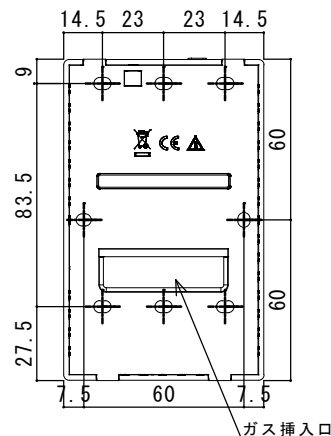

背面

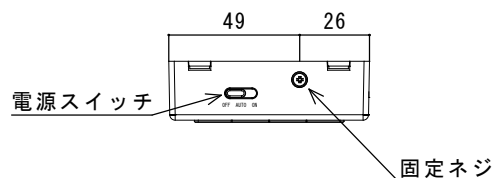


上面

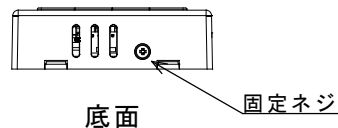

底面

8	7	6	5	4	3	2	1
Relay	Relay	24 VDC+	24 VDC-	4~20 mA+	4~20 mA-	0~10 V+	0~10 V-

配線端子

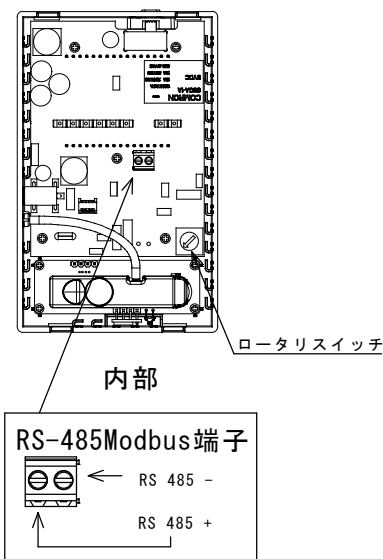

内部

■ 二酸化炭素濃度計測・表示	
計測範囲	0~5,000 ppm
解像度	0~1,000 ppmでは1 ppm、1,001~5,000 ppmでは10 ppm
計測精度	±75 ppmあるいは±5 % どちらか大きい方の値以内 (0~3,000 ppm)
反復性	400 ppmにおいて±20 ppm
気温依存性	25 °Cにおいて、1 °Cにつき±0.2 % あるいは1 °Cにつき±2 ppm のいずれか大きい方。
気圧依存性	1 mmHgにつき0.13 % (高度補正機能付き)
応答時間	90 %のステップ変更に対して2分以下
ウォームアップ時間	22 °Cにおいて60秒以下
電源	DC24 V
消費電力	約1.5 W
リレー端子	30 VDCまたは250 VAC・MAX 2.0 A・1 接点 (ノーマルオープン) 電源スイッチのモードに従う (電源スイッチの説明参照) (HVACモードとGHモードでAL1とAL2を逆転設定が可能)
電圧出力	0~10 VDC (CO2濃度出力: 0 ppmのとき0 V、5,000 ppmのとき10 Vに対応) 温度出力時: 0°Cのとき0 V、50 °Cのとき10 Vに対応) * GHモード選択時出力値逆転
電流出力	4~20 mA (最大負荷は500 Ω) (CO2濃度出力: 0 ppmのとき4 mA、5,000 ppmのとき20 mAに対応) 温度出力時: 0°Cのとき4 mA、50 °Cのとき20 mAに対応) * GHモード選択時出力値逆転
RS-232C	通信速度 19200、パリティ none、データ長 8 bit、 ストップビット1 bit
RS-485Modbus RTU	通信速度 19200、パリティ Odd(奇数)、データ長 8bit、 ストップビット1 bit
動作温度	0~50 °C
動作湿度	相対湿度0~95 %、結露しないこと
保管温度	-20~60 °C
■ 温度計測・表示	
温度範囲	0~50 °C
表示の解像度	0.1 °C
応答時間	20~30分 (同じ環境下において)
■ 相対湿度計測・表示	
測定範囲	20~90 %
表示の解像度	1 %
応答時間	63 %の変化に対し約5分

電源スイッチ			
	切	自動	連続
本 体	停 止	運 転	運 転
電圧出力	停 止	出 力	出 力
電流出力	停 止	出 力	出 力
リレー動作	O P E N	AL1/AL2に従う	C L O S E